

ID kritického bodu:

20401390

Obec:

Nová Ves

Popis kritického bodu

Forma: místní šetření

Ohroženost KB: ohrožený

Datum šetření: 15-09-17

Zástupce obce: Martin Stehlík

Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Ohrožení zvýšenými průtoky z extravilánu v lokalitě Růžek. Propustek drobného vodního toku pod silnicí.



Kritický bod - propustek pod silnicí podél Jeřice



Kritický bod (napravo)


ID kritického bodu:

20401390

Obec:

Nová Ves


Lokalizace kritického bodu

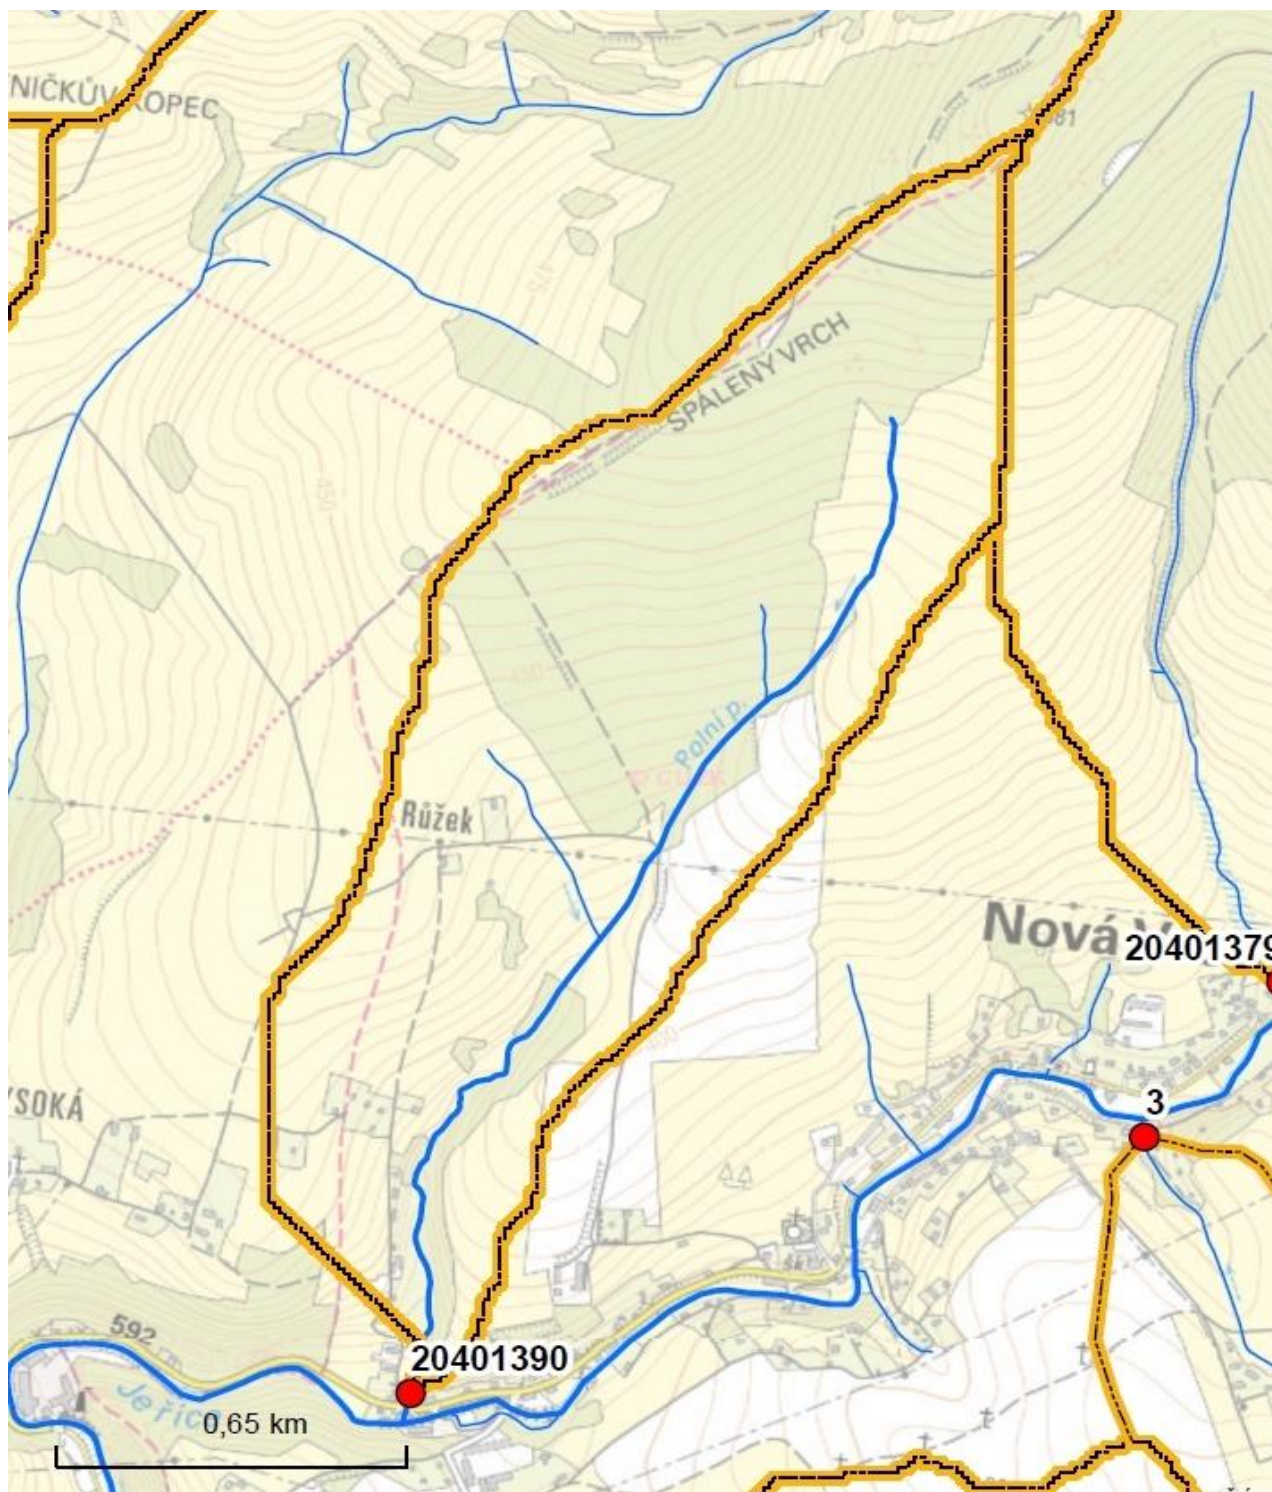

ID kritického bodu:

20401390

Obec:

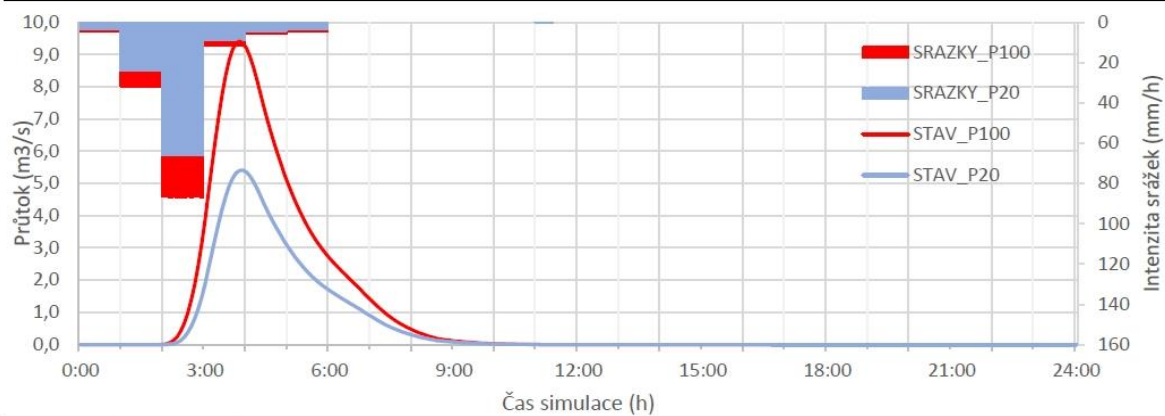Nová Ves**Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Plocha povodí (km²)	Objem PV (tis. m³)	Kulminační průtok (m³/s)	Zadržený objem (tis. m³)	Max. objem (tis. m³)	Změna kulminace	
							(m³/s)	(%)
KB / obce								
20401390	P20 stav	1,46	47,6	5,41				
	P20 návrh							
	P100 stav	1,46	81,9	9,42				
	P100 návrh							